

# PARA USO DEL PERSONAL

**HITACHI**  
Inspire the Next

## UNIDAD DIVIDIDA DE AIRE ACONDICIONADO MANUAL DE INSTALACIÓN

Unidad Exterior RAM-72QH5

- Por favor lea atentamente la hoja de instrucción antes de iniciar la instalación.
- Los proveedores deben asegurarse de proveer al comprador toda la información necesaria para una instalación correcta.

**Herramientas Necesarias para la Instalación**  
(La marca es herramienta exclusiva del uso para R410A)

- Destornillador • Cinta Métrica • Cuchillo • Sierra
- Taladro Eléctrico de 65 mm • Llave de apriete hexagonal (17, 22, 26 mm)
- Cortadora de tuberías • Llave Inglesa (14, 17, 22, 26 mm)
- Detector de escapes de gas • Masilla
- Cinta vinílica • Alicates • Soldador • Adaptador De la Bomba De Vacío • Válvula De Múltiples
- Manguera De Cargas • Bomba de vacío

### MEDIDA DE PRECAUCIÓN

- Léa las medidas de precaución atentamente antes de poner la unidad en funcionamiento.
- El contenido de esta sección es esencial para garantizar su seguridad. Preste cuidado especial al encontrar las siguientes señales.
  - ⚠ **AVISO** ..... **Metodos de instalación incorrectos pueden causar muerte o heridas graves.**
  - ⚡ **PRECAUCIÓN** ..... **Instalación incorrecta puede conllevar consecuencias serias.**
  - ⚠ **Asegure que la línea de tierra esté conectada.**
  - ⊘ **La señal en la figura indica prohibición.**
- Asegúrese que la unidad funciona adecuadamente tras ser instalada. Informe al consumidor acerca del método adecuado de operación tal y como se describe en la guía del usuario.

### ⚠ AVISO

- Exija que la unidad sea instalada por su proveedor o técnico. Si la instalación fuese llevada a cabo por el comprador podrían ocurrir escapes de agua, corto circuitos o incendios.
- Siga las instrucciones descritas en el manual de instalación durante el proceso de instalación. Instalación incorrecta podría causar escapes de agua, corto circuitos e incendios.
- Asegúrese que las unidades se colocan en lugares capaces de soportar el peso total de los aparatos. En caso contrario las unidades podrían colapsar y causar peligro.
- Siga las normas y regulaciones acerca de la instalación eléctrica y los metodos descritos en el manual de instalaciones al tratar con el montaje eléctrico. Utilice únicamente cables eléctricos aprobados por las autoridades de su país.
- Asegúrese de utilizar los cables adecuados tanto para la unidad interior como para la exterior. Asegure que las conexiones se han efectuado firmemente tras insertar los conductores de los alambres en las terminales correspondientes. Inserción incorrecta y contactos flojos podrían causar recalentamientos y fuego.
- Utilice los componentes indicados para la instalación. En caso contrario la unidad podría colapsar y se podrían producir escapes de agua, descargas eléctricas y fuego.
- Asegúrese de utilizar canerías designadas para R-410A. Si no, podría resultar en tener rotas canerías de cobre o en averías.
- Al instalar o transferir un acondicionador de aire a otra posición, asegúrese de que el aire que no sea el refrigerante especificado (R410A) no entre en el ciclo de refrigeración. Si entra otro tipo de aire, el nivel de presión del ciclo de refrigeración puede incrementarse de forma anormal y producir roturas o lesiones.
- Asegúrese de ventilar completamente si escapa un gas refrigerante mientras funciona. Si el gas refrigerante se pone en contacto con el fuego, podría producir un gas tóxico.
- Después de completar la instalación, asegúrese que no haya escape de gas de refrigeración. Si se escapa el gas refrigerante en el cuarto y se pone en contacto con el fuego en el calentador impulsado por ventilador, etc., podría producir gas tóxico.
- Unas modificaciones no autorizadas al acondicionador pueden ser peligrosas. Si ocurre una avería llame a un competente técnico o electricista del acondicionador. Reparaciones impropias podrían producir escapes de agua, descargas eléctricas y fuego, etc.
- Asegúrese de conectar la línea de tierra del cable de la electricidad a la unidad exterior y entre la unidad exterior e interior.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- Se debe instalar un cortacircuitos en la casa de la caja de distribución para el cable directo de la electricidad que está conectado a la unidad exterior. En caso de otras instalaciones, se debe instalar un interruptor principal con contacto de continuidad de mas de 3.5mm. Sin cortacircuitos, existe el peligro de electrochoque.
- Asegúrese de no instalar la unidad cerca de una fuente de gas inflamable. La unidad exterior corre peligro de incendiarse si existiese gas inflamable en las cercanías.
- Sea seguro apretar la tuerca de la llamarada al esfuerzo de torsión especificado usando una llave del toque. Si la tuerca de la llamarada se aprieta excesivamente, puede agrietarse despues de cierta hora y salida del refrigerante de la causa.
- Asegúrese que exista un flujo libre de agua al instalar el drenaje.
- Debe utilizarse un cable de alimentación aprobado por IEC. Tipo del cable eléctrico: NYM.

### SELECCION DE LA UBICACION DE LA INSTALACION (Tome nota de las cuestiones siguientes y obtenga permiso del cliente antes de iniciar la instalación de la Unidad).

#### ⚠ AVISO


- La unidad exterior debe ser situada en un lugar capaz de soportar pesos pesados. En caso contrario los ruidos y las vibraciones aumentarían.

#### ⚠ PRECAUCIÓN


- Evite la exposición de luz solar directa o de lluvia sobre la unidad. Asegúrese además de que la ventilación sea adecuada y no exista ningún tipo de obstrucciones.
- No deberían haber animales o plantas que pudieran ser afectados por el calor del aire proveniente de la unidad.
- Las distancias entre la unidad y la parte superior, derecha e izquierda del lugar donde se va a instalar, se especifican en el gráfico a continuación. Al menos 3 de los espacios indicados no deben estar en contacto con ningún tipo de obstáculo (techo, valla, pared, etc.).
- Asegúrese de que el aire caliente que la unidad desprende y el ruido proveniente de la misma no son causa de molestia para sus vecinos.
- Nunca coloque la unidad cerca de gas inflamables, vapor, aceite y humo.
- El lugar escogido debe facilitar el drenaje del agua proveniente de la unidad.
- Coloque la unidad exterior y el cable de conexiones a 1 metro de distancia mínima de la antena o emisor de señales de televisión, radio o teléfono, para evitar interferencias de ruidos.

### Nombres de los componentes de la unidad exterior

No.	Componente	Cantidad
10	Cojinete	3
11	Tubo de desagüe	1
12	Cojinete	1

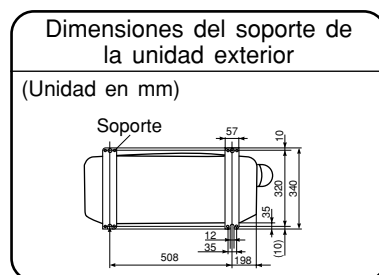

### Gráfico indicando la instalación de las unidades exteriores

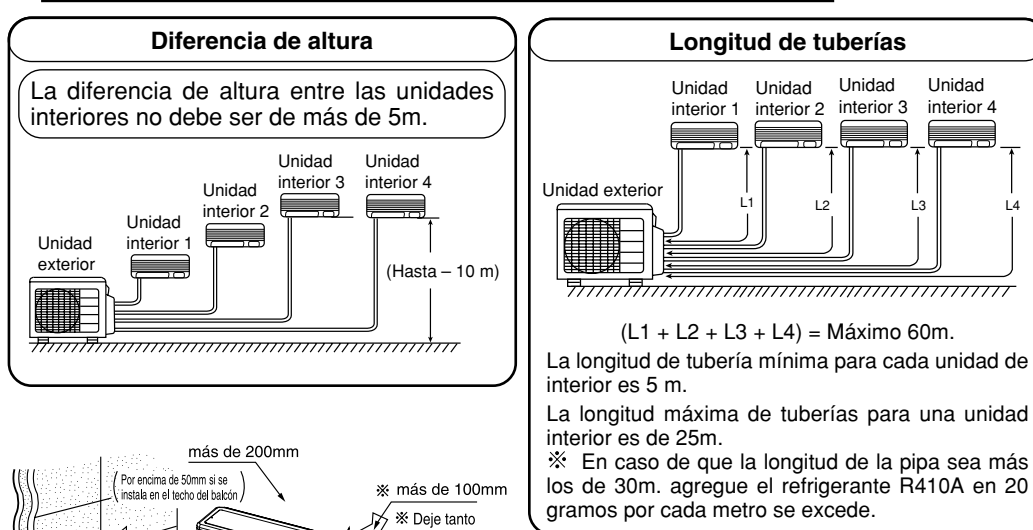

### [Instalación de la unidad exterior]

- Instale la unidad exterior en un lugar estable para evitar vibraciones y aumentos en los niveles de ruido.
- Decida el lugar donde desee instalar las cañerías tras diferenciar las diferentes clases de tuberías.


#### ⚠ PRECAUCIÓN

- Asegurar para unirse a dos o más unidades de interior.

#### Adaptador abocinado para tubería

El adaptador abocinado para tubería se requiere dependiendo de la combinación de las unidades interiores.

- $\phi$  9.52 (3/8")  $\rightarrow$   $\phi$  12.7 (1/2") número de parte TA261D-4 001
- $\phi$  12.7 (1/2")  $\rightarrow$   $\phi$  9.52 (3/8") número de parte TA261D-6 002

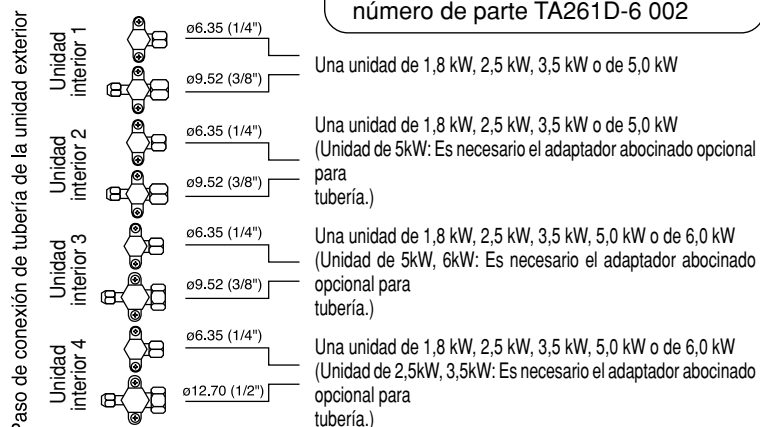


- Hasta cuatro unidades de interior pueden estar relacionadas con la unidad al aire libre, hasta que el valor de cada capacidad alcance 11 kW.
- Muestran a los puertos de unión de tubo de la unidad al aire libre y unidades de interior conectable encima.

<IA55: (A)>

### SALIDA DE AGUA CONDENSADA DEL ELEMENTO EXTERIOR

- Hay un orificio en la base del elemento exterior para que salga el agua condensada.
- Para que el agua condensada salga por el orificio de desagüe, instálese el elemento sobre una superficie o bloque lano de manera que el elemento se sitúe 100mm arriba del suelo, como se ve en el diagrama. Conéctese el tubo de desagüe con un orificio y cubrese el resto con casquillos.
- Primero, insértese una parte del gancho en la base del elemento (parte A), luego estírese el tubo de desagüe hacia la dirección que indica la flecha, mientras inserte el gancho dentro de la base del elemento. Al acabar la instalación, controlese que el tubo de desagüe está bien fijado en la base.

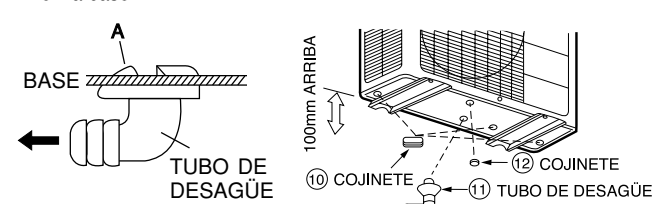

### Al usar e instalando en áreas frías

- Cuando el acondicionador de aire se utiliza en punto bajo temperatura y en condiciones nevosas, el agua del cambiador de calor puede congele en el suface bajo para causar a pobres drenaje. Al usar el acondicionador de aire en tales áreas, no instale los bujes. Guarde un mínimo de 250m entre agujero de dren y la tierra. Al usar el acondicionador de aire en tales áreas, no instale los bujes. Guarde un mínimo de 250m m entre el agujero de dren y tierra. Al usar el tubo de desagüe, su agente de ventas.
- Para más detalles, refiera al manual de la instalación para las áreas frías.

Prepare el material de aislamiento y las tuberías de cobre siguientes:

N.º	Material	Especificaciones	
1	Tubería de cobre	4,0 kW o menos	Lado con diámetro menor: Tubería de cobre recocido desoxidado, de 6.35 mm de diámetro exterior y pared con un grosor de 0.8mm
			Lado con diámetro mayor: Tubería de cobre recocido desoxidado, de 9.52 mm de diámetro exterior y pared con un grosor de 1.0mm
		5,0kW o más	Lado con diámetro menor: Tubería de cobre recocido desoxidado, de 6.35 mm de diámetro exterior y pared con un grosor de 0.8mm
			Lado con diámetro mayor: Tubería de cobre recocido desoxidado, de 12.7 mm de diámetro exterior y pared con un grosor de 1.0mm
2	Tuercas abocinadas	4,0 kW o menos	Lado con diámetro menor: Tuercas abocinadas de 6.35 mm de diámetro exterior
			Lado con diámetro mayor: Tuercas abocinadas de 9.52 mm de diámetro exterior
		5,0kW o más	Lado con diámetro menor: Tuercas abocinadas de 6.35 mm de diámetro exterior
			Lado con diámetro mayor: Tuercas abocinadas de 12.7 mm de diámetro exterior
3	Aislamiento para la tubería de refrigeración	Tubo de aislamiento de espuma de polietileno que no corroe el cobre. Tubo lateral de diámetro grande, de 15 mm de diámetro interior y pared con un grosor de 8 mm. Tubo lateral de diámetro pequeño, de 8 mm de diámetro interior y pared con un grosor de 7 mm.	
4	Cables de conexión	Consulte el ítem 3.3.	
5	Cinta de vinilo		
6	Sellador (Masilla)		
7	Aceite refrigerador		
8	Manguito para tuberías de refrigeración		

### 1. Lugar apropiado para la instalación

#### 1.1 Unidad exterior

- (1) Espacio de la subsistencia alrededor de la unidad para el mantenimiento y evitar los efectos del obstáculo para normal de la unidad.
- (2) El lado del edificio que da al norte o al este es el más apropiado para la instalación. Si no se puede evitar realizar la instalación en lado del edificio que da al sur o al oeste, deberá prepararse una cubierta para la unidad. (En este caso, la cubierta no deberá obstruir la ventilación de la unidad.)
- (3) Se recomienda no poner la unidad en un lugar que esté muy sucio ni en un lugar que se moje cuando llueva.
- (4) Ponga la unidad exterior tan cerca de la unidad interior como sea posible.
- (5) Instale la unidad en un lugar estable para reducir al mínimo la vibración o el ruido.
- (6) Después de arreglar las cuerdas y las pipas, asegúrenlas en lugar.

#### ⚠ AVISO

- Este aparato debe ser conectado a la línea de tierra.
- La electricidad se suministra desde la unidad exterior, no la conecte a la unidad interior.

2. En la instalación eléctrica un separador con una abertura de contacto de más de 3 mm tiene que ser instalado. Durante la limpieza o mantenimiento el aparato tiene que ser desconectado con este separador.

#### 3. Procedimiento de instalación y aviso

La selección del lugar de instalación del acondicionador de aire dividido debe hacerse con mucho cuidado porque resulta muy difícil moverlo después de realizada la instalación.

#### 3.1 Conexiones

- (1) Conecte los cables entre la unidad interior y la unidad exterior como se muestra en la Figura 3-1. Nunca conecte mal los cables, de otra forma, las unidades no funcionarán normalmente. En caso de que de la conexión incorrecta, la unidad no funcionará correctamente y puede causar el malfuncionamiento.
- (2) La cuerda de conexión se debe fijar por la tira que está situada cerca de la borne.

#### Instrucción para la instalación de los cables

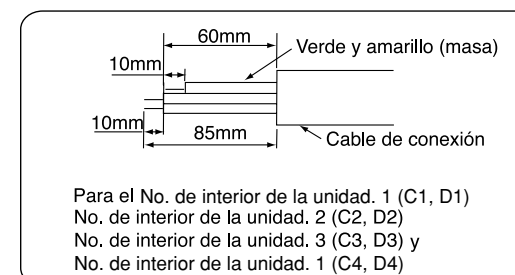
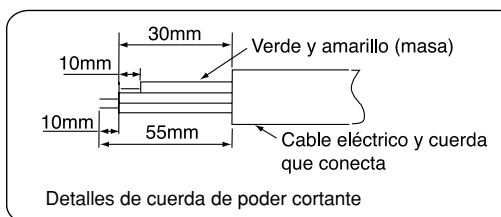
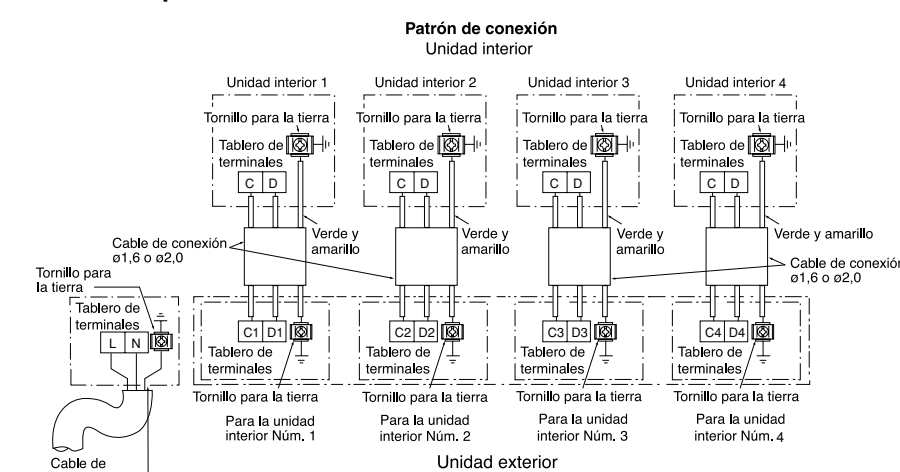


Fig. 3-2

#### ⚠ AVISO

- La parte expuesta del centro del alambre debe ser 10mm y está sujeta bien al terminal. Luego, trate de arrancar el alambre particular para comprobar si el contacto está apretado. Una inserción impropia pueda quemar el terminal.
- Asegúrese de utilizar sólo cable de energía eléctrica aprobada por las autoridades de su país. Por ejemplo en Alemania: tipo del cable: NYM 3x1.5mm<sup>2</sup> (fusible = de acción retardada de 16A).
- Refiera al manual de instalación para la conexión de alambre a los terminales de la unidad. La instalación del cable debe satisfacer los criterios de la instalación eléctrica.
- Hay un voltaje de AC con 220-240V entre los terminales L y N. Así, antes de revisar la unidad, asegúrese de quitar el enchufe de la toma de corriente de AC o desconectar el interruptor principal.

### Instalación de los cables de la unidad exterior

- Para la instalación de los cables se debe descubrir la cobertura lateral.

#### ⚠ AVISO

- Si no puede sujetar la placa lateral debido al cordón de conexión, apriete el cordón de conexión a la dirección del panel frontal para fijarlo.
- Asegúrese que los ganchos de la placa lateral se sujetan con seguridad, si no, podrían producir escapes de agua que puede resultar en cortacircuitos o averías.
- El cordón de conexión no debe tocar la válvula de servicio y las tuberías. (La temperatura se aumenta durante la calefacción.)

### 3.3 Comprobación de la fuente de alimentación y de los límites de variación de la tensión

- Antes de la instalación debe comprobarse la fuente de energía y debe completarse el trabajo necesario de alambreado. Para hacer que la capacidad sea correcta, utilice los calibres de alambre enumerados a continuación, para el conductor de entrada desde un transformador para poste y para el alambreado desde un tablero de distribución de la caja de fusibles hasta la unidad exterior, teniendo en cuenta la corriente del rotor enclavado.


#### IMPORTANTE

La largura del cable	La sección transversal del alambre
hasta 6m	1.5mm <sup>2</sup>
hasta 15m	2.5mm <sup>2</sup>
hasta 25m	4.0mm <sup>2</sup>

#### ⚠ AVISO


- Conecte la cuerda que conecta con C1 y D1 "1 de interior" para la unidad de interior 1, C2 y D2 "2 de interior" para la unidad de interior 2, C3 y D3 "unidad de interior 3" para la unidad de interior 3, C4 y D4 "unidad de interior 4" para la unidad de interior 4.

Cuerdas que conectan del lazo para hacer que caben entre la sección convexa.

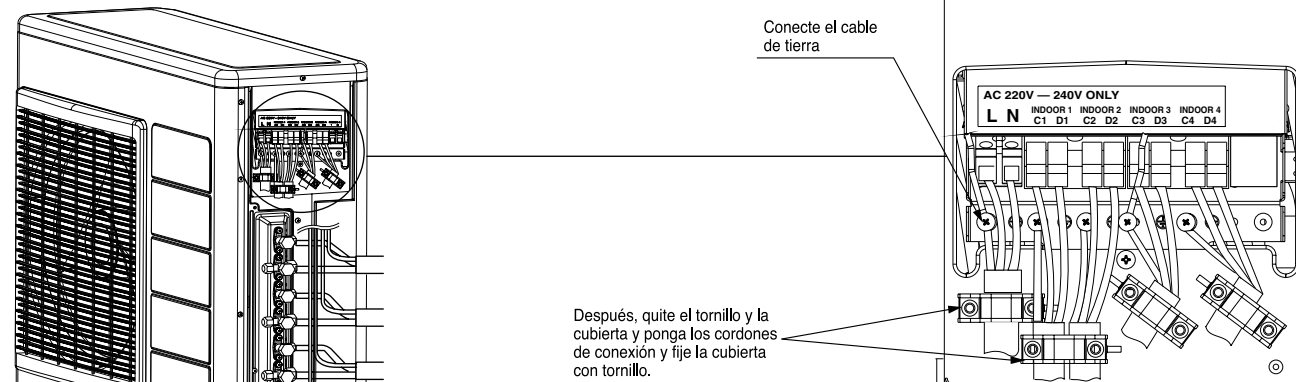

#### ⚠ PRECAUCIÓN

Arregle el cable eléctrico así que no tocan la válvula del servicio.

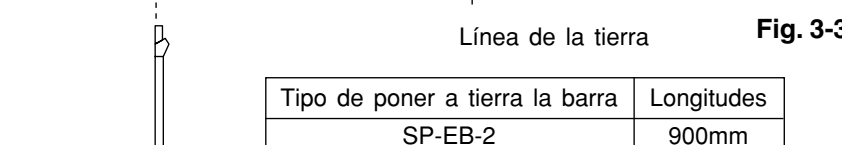

Barras que ponen a tierra (opcionales)

(el alambre de la tierra y la barra el poner a tierra no se proveen. Utilice por favor los artículos opcionales abajo)

- Investigue la capacidad del suministro de energía y las otras características eléctricas en el sitio de instalación.

Dependiendo del modelo del acondicionador de aire y de la sala que se tenga que instalar, pídale al cliente que haga los arreglos para el trabajo eléctrico necesario, etc. El trabajo eléctrico incluye el trabajo de conexión hasta la salida. En los lugares donde las condiciones eléctricas sean malas, se recomienda el uso de una regulación de la tensión.

#### IMPORTANTE


Capacidad del fusible
Fusible de acción retardada de 30A

#### 4. Preparación de tuberías

- Utilice un cortador de tuberías para cortar las tuberías de cobre.



- Antes de llamear, cubra la tubería con la cobertura tuercas de abocinado.

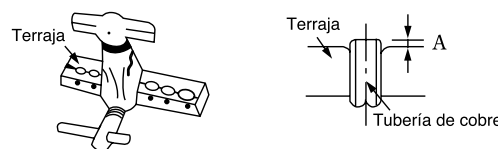

- Utilice una herramienta exclusiva

#### 5. Conexión de tuberías

##### 5.1 Conexión de tuberías

###### Conexión de la tubería a la unidad exterior

- Extraiga la tuerca abocinada y la tapa de sellado de la válvula de servicio.
- Aplique aceite de refrigerador a la válvula de servicio y a la parte abocinada de la tubería.
- Empleando una llave, apriete con seguridad.

**PRECAUCIÓN**

- Ejes dentados causan escapes.
- Ponga el lado a cortar hacia abajo mientras lo corta para prevenir la entrada de porciones de cobre en la tubería.

Diámetro Exterior (Ø)	A (mm)	
	Herramienta de ensanchamiento imperial	Herramienta de ensanchamiento rígida
6.35 (1/4")	0 ~ 0.5mm	1.0mm
9.52 (3/8")	0 ~ 0.5mm	1.0mm
12.7 (1/2")	0 ~ 0.5mm	1.0mm


Apriete por completo con la mano.

No apriete todo a la vez, sino que apriete mientras levanta la superficie abocinada al tubo.

###### PRECAUCIÓN


- En caso de quitar la tuerca abocinada de una unidad interior, quite primero una tuerca de un lado con diámetro menor, si no un sello de casquete de un lado con diámetro mayor se partirá.
- Durante la conexión, subsistencia lejos del agua.
- Sea seguro apretar la tuerca de la llamada al esfuerzo de torsión especificado usando una llave de esfuerzo de torsión. Si la tuerca de la llamada se aprieta excesivamente puede agrietarse después de una cierta hora, y salida del refrigerante de la causa.

- Doble la tubería de cobre con mucho cuidado.
- Apriete manualmente mientras ajusta la parte central. Después, utilice una llave dinamométrica para apretar la conexión.

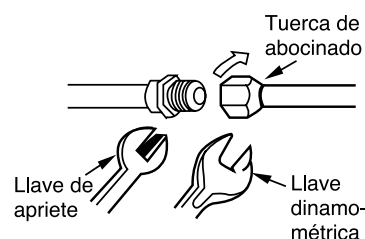

	Diámetro exterior de la tubería (Ø)	Dinamómetro (kgf · cm)	
Lado con diámetro menor	6.35 (1/4")	13.7-18.6 (140-190)	
	9.52 (3/8")	34.3-44.1 (350-450)	
	12.7 (1/2")	44.1-53.9 (450-550)	
Cabeza de válvula	Lado con diámetro menor	6.35 (1/4")	19.6-24.5 (200-250)
	Lado con diámetro mayor	9.52 (3/8")	19.6-24.5 (200-250)
	Lado con diámetro mayor	12.7 (1/2")	29.4-34.3 (300-350)
Núcleo de válvula		12.3-15.7 (125-160)	


- Instale la unidad en un lugar estable para reducir al mínimo la vibración o el ruido.
- Después de arreglar los bacalao y las pipas, asegúrelos en lugar.

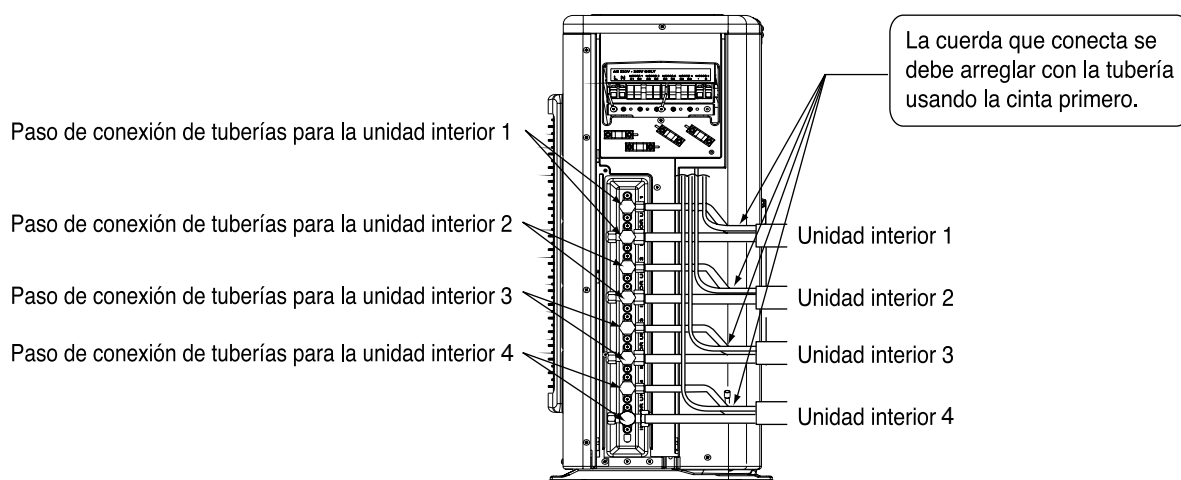

###### Inspección de escapes de gas


Utilice detector de escapes de gas para comprobar si éstos ocurren en las juntas de las tuercas abocinadas tal y como se indica en la imagen a la derecha.

Si ocurriese un escape de gas, tense la junta para terminar el escape. (Utilice el detector suministrado para R410A.)

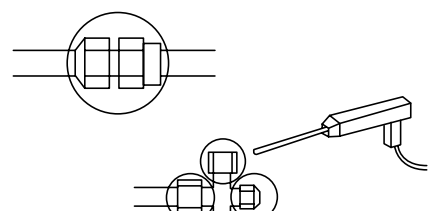

#### 6. Sustracción de aire de las tuberías e Inspección de escapes de gas

##### 6.1 Purga de aire usando una bomba de vacío

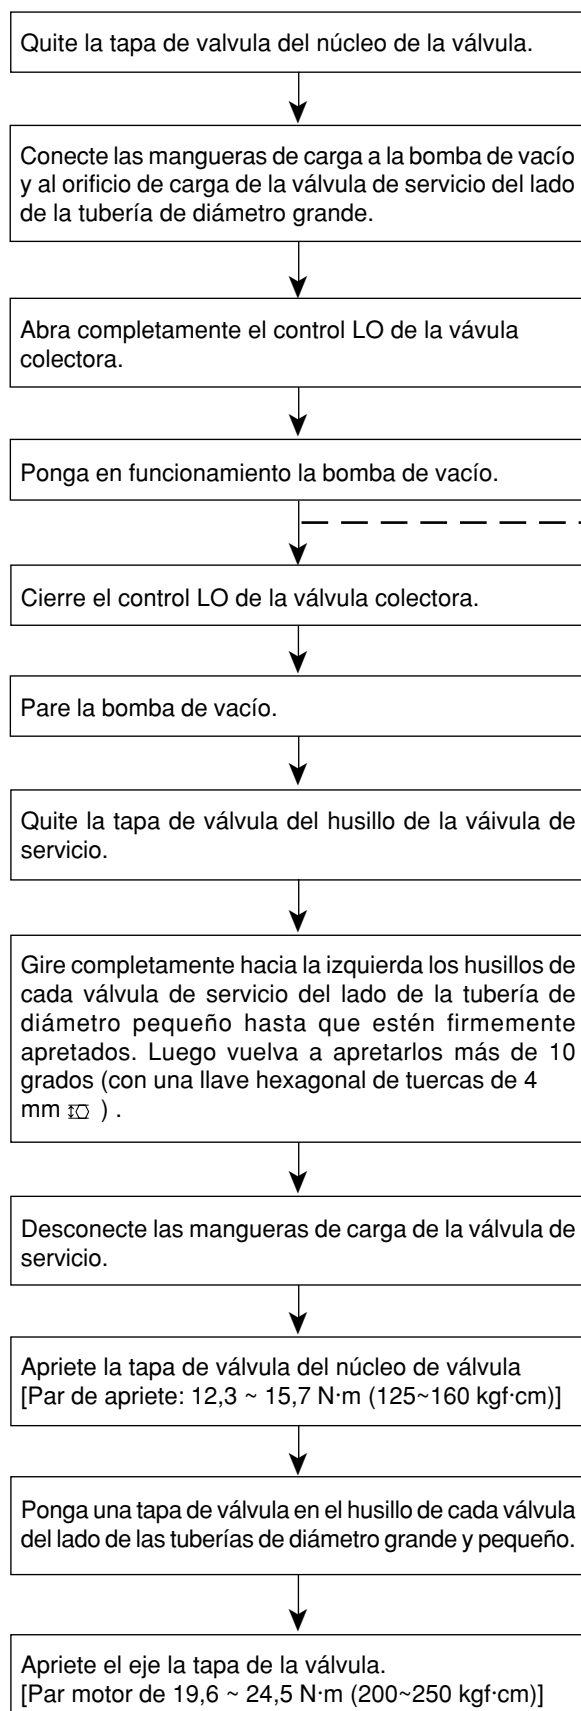

###### Purga de aire mediante bomba de vacío

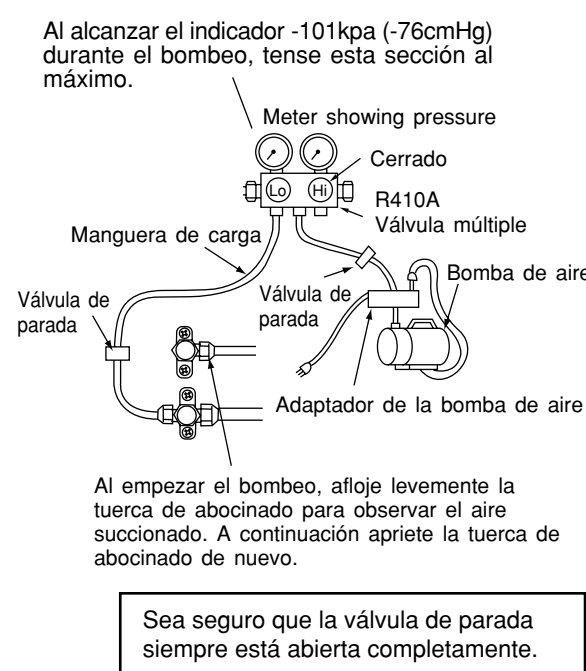


Fig. 6-1

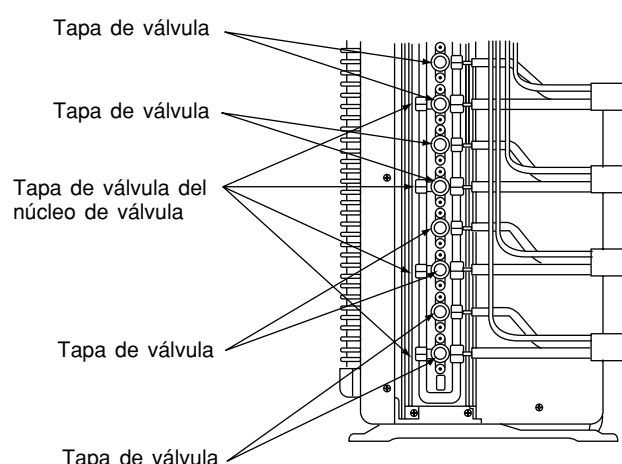


Fig. 6-2

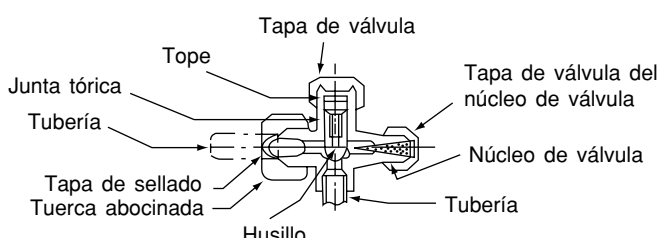


Fig. 6-3

El canal de refrigerante se abre para que éste fluya de la unidad exterior a la unidad interior.

#### 7. Prueba de funcionamiento

- Asegúrese de que el acondicionador se encuentre en condiciones normales de operación mientras dure la prueba de funcionamiento.
- Describa el funcionamiento adecuado de la unidad a su cliente tal y como se indica en el manual de instrucciones.
- Si los dores de interior de la unidad no funcionan, compruebe para ver que las conexiones estén correctas.

###### PRECAUCIÓN

- Funcionamientos de ensayo se deben conducir en una unidad a la vez a la comprobación para el cableado incorrecto de la cuerda que conecta.

#### 4 CUARTO MULTIPARTIÓ EL ACONDICIONADOR DE AIRE DE CUARTO DE TIPO DE INVERSOR. COMBITION posibles PARA HACER FUNCIONAR (MISMA OPERACIÓN DE TIEMPO).

COMBINACIONES POSIBLES PARA OPERACION	REFRIGERACION					CALEFACCION					
	CAPACIDAD (kW)	VALORES NOMINALES (MARGEN)	UNIDAD EXTERIOR			CAPACIDAD (kW)	VALORES NOMINALES (MARGEN)	UNIDAD EXTERIOR			
			CONSUMO DE ENERGIA (W)	AMPERIOS (A) 220-240V	PILLAN			CONSUMO DE ENERGIA (W)	AMPERIOS (A) 220-240V	PILLAN	
UNA UNIDAD	1.8	1.80	1.80	450	2.1 - 1.9	4.00	2.50	2.50	850	3.9 - 3.6	2.94
	2.5	2.50	2.50	650	3.0 - 2.7	3.85	3.40	3.40	1130	5.2 - 4.8	3.01
	3.5	3.50	3.50	1030	4.7 - 4.3	3.40	4.30	4.30	1520	7.0 - 6.4	2.83
	5.0	5.00	5.00	1640	7.5 - 6.9	3.05	6.50	6.50	2400	11.0 - 10.1	2.71
	6.0	6.00	6.00	2080	9.6 - 8.8	2.88	7.30	7.30	2590	11.9 - 10.9	2.82
DOS UNIDADES	1.8 + 1.8	1.80 + 1.80	3.60	830	3.8 - 3.5	4.34	3.20 + 3.20	6.40	1770	8.1 - 7.4	3.62
	1.8 + 2.5	1.80 + 2.50	4.30	1120	5.1 - 4.7	3.84	3.20 + 3.60	6.80	1940	8.9 - 8.2	3.51
	1.8 + 3.5	1.80 + 3.50	5.30	1600	7.3 - 6.7	3.31	3.20 + 4.30	7.50	2240	10.3 - 9.4	3.35
	1.8 + 5.0	1.80 + 5.00	6.80	2420	11.1 - 10.2	2.81	2.30 + 6.30	8.60	2470	11.3 - 10.4	3.48
	1.8 + 6.0	1.70 + 5.40	7.10	2450	11.2 - 10.3	2.90	2.00 + 6.60	8.60	2450	11.2 - 10.3	3.51
	2.5 + 2.5	2.50 + 2.50	5.00	1410	6.5 - 5.9	3.55	3.60 + 3.60	7.20	2070	9.5 - 8.7	3.48
	2.5 + 3.5	2.50 + 3.50	6.00	1950	9.0 - 8.2	3.08	3.60 + 4.30	7.90	2420	11.1 - 10.2	3.26
	2.5 + 5.0	2.40 + 4.70	7.10	2530	11.6 - 10.6	2.81	2.90 + 5.70	8.60	2470	11.3 - 10.4	3.48
	2.5 + 6.0	2.10 + 5.00	7.10	2450	11.2 - 10.3	2.90	2.55 + 6.05	8.60	2450	11.2 - 10.3	3.51
	3.5 + 3.5	3.50 + 3.50	7.00	2630	12.1 - 11.1	2.66	4.30 + 4.30	8.60	2670	12.3 - 11.2	3.22
	3.5 + 5.0	2.90 + 4.20	7.10	2530	11.6 - 10.6	2.81	3.55 + 5.05	8.60	2470	11.3 - 10.4	3.48
	3.5 + 6.0	2.60 + 4.50	7.10	2450	11.2 - 10.3	2.90	3.15 + 5.45	8.60	2450	11.2 - 10.3	3.51
	5.0 + 5.0	3.55 + 3.55	7.10	2530	11.6 - 10.6	2.81	4.30 + 4.30	8.60	2470	11.3 - 10.4	3.48
	5.0 + 6.0	3.20 + 3.90	7.10	2360	10.8 - 9.9	3.01	3.90 + 4.70	8.60	2450	11.2 - 10.3	3.51
	TRES UNIDADES	1.8 + 1.8 + 1.8	1.80 + 1.80 + 1.80	5.40	1250	5.7 - 5.3	4.32	2.86 + 2.86 + 2.86	8.60	2290	10.5 - 9.6
1.8 + 1.8 + 2.5		1.80 + 1.80 + 2.50	6.10	1590	7.3 - 6.7	3.84	2.55 + 2.55 + 3.50	8.60	2290	10.5 - 9.6	3.76
1.8 + 1.8 + 3.5		1.80 + 1.80 + 3.50	7.10	2210	10.1 - 9.3	3.21	2.20 + 2.20 + 4.20	8.60	2290	10.5 - 9.6	3.76
1.8 + 1.8 + 5.0		1.50 + 1.50 + 4.10	7.10	2180	10.0 - 9.2	3.26	1.80 + 1.80 + 5.00	8.60	2280	10.5 - 9.6	3.77
1.8 + 1.8 + 6.0		1.35 + 1.35 + 4.40	7.10	2160	9.9 - 9.1	3.29	1.60 + 1.60 + 5.40	8.60	2280	10.5 - 9.6	3.77
1.8 + 2.5 + 2.5		1.80 + 2.50 + 2.50	6.80	2040	9.4 - 8.6	3.33	2.30 + 3.15 + 3.15	8.60	2290	10.5 - 9.6	3.76
1.8 + 2.5 + 3.5		1.65 + 2.25 + 3.20	7.10	2210	10.1 - 9.3	3.21	2.00 + 2.75 + 3.85	8.60	2290	10.5 - 9.6	3.76
1.8 + 2.5 + 5.0		1.40 + 1.90 + 3.80	7.10	2180	10.0 - 9.2	3.26	1.70 + 2.30 + 4.60	8.60	2280	10.5 - 9.6	3.77
1.8 + 2.5 + 6.0		1.25 + 1.70 + 4.15	7.10	2160	9.9 - 9.1	3.29	1.50 + 2.10 + 5.00	8.60	2260	10.4 - 9.5	3.81
1.8 + 3.5 + 3.5		1.40 + 2.85 + 2.85	7.10	2210	10.1 - 9.3	3.21	1.80 + 3.40 + 3.40	8.60	2290	10.5 - 9.6	3.76
1.8 + 3.5 + 5.0		1.25 + 2.40 + 3.45	7.10	2180	10.0 - 9.2	3.26	1.50 + 2.90 + 4.20	8.60	2280	10.5 - 9.6	3.77
2.5 + 2.5 + 2.5		2.36 + 2.36 + 2.36	7.10	2210	10.1 - 9.3	3.21	2.86 + 2.86 + 2.86	8.60	2290	10.5 - 9.6	3.76
2.5 + 2.5 + 3.5		2.10 + 2.10 + 2.90	7.10	2210	10.1 - 9.3	3.21	2.55 + 2.55 + 3.50	8.60	2290	10.5 - 9.6	3.76
2.5 + 2.5 + 5.0		1.80 + 1.80 + 3.50	7.10	2180	10.0 - 9.2	3.26	2.15 + 2.15 + 4.30	8.60	2280	10.5 - 9.6	3.77
2.5 + 2.5 + 6.0		1.60 + 1.60 + 3.90	7.10	2160	9.9 - 9.1	3.29	1.95 + 1.95 + 4.70	8.60	2260	10.4 - 9.5	3.81
2.5 + 3.5 + 3.5	1.90 + 2.60 + 2.60	7.10	2210	10.1 - 9.3	3.21	2.20 + 3.20 + 3.20	8.60	2290	10.5 - 9.6	3.76	
2.5 + 3.5 + 5.0	1.60 + 2.25 + 3.25	7.10	2180	10.0 - 9.2	3.26	1.95 + 2.75 + 3.90	8.60	2280	10.5 - 9.6	3.77	
3.5 + 3.5 + 3.5	2.36 + 2.36 + 2.36	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	2.86 + 2.86 + 2.86	8.60	2280	10.5 - 9.6	3.77	
CUATRO UNIDADES	1.8 + 1.8 + 1.8 + 1.8	1.77 + 1.77 + 1.77 + 1.77	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	2.15 + 2.15 + 2.15 + 2.15	8.60	2200	10.1 - 9.3	3.91
	1.8 + 1.8 + 1.8 + 2.5	1.60 + 1.60 + 1.60 + 2.30	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	2.00 + 2.00 + 2.00 + 2.60	8.60	2200	10.1 - 9.3	3.91
	1.8 + 1.8 + 1.8 + 3.5	1.45 + 1.45 + 1.45 + 2.75	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	1.80 + 1.80 + 1.80 + 3.20	8.60	2200	10.1 - 9.3	3.91
	1.8 + 1.8 + 1.8 + 5.0	1.25 + 1.25 + 1.25 + 3.35	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	1.50 + 1.50 + 1.50 + 4.10	8.60	2180	10.0 - 9.2	3.94
	1.8 + 1.8 + 2.5 + 2.5	1.50 + 1.50 + 2.05 + 2.05	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	1.80 + 1.80 + 2.50 + 2.50	8.60	2200	10.1 - 9.3	3.91
	1.8 + 1.8 + 2.5 + 3.5	1.35 + 1.35 + 1.80 + 2.60	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	1.60 + 1.60 + 2.25 + 3.15	8.60	2200	10.1 - 9.3	3.91
	1.8 + 1.8 + 3.5 + 3.5	1.20 + 1.20 + 2.35 + 2.35	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	1.50 + 1.50 + 2.80 + 2.80	8.60	2180	10.0 - 9.2	3.94
	1.8 + 2.5 + 2.5 + 2.5	1.40 + 1.90 + 1.90 + 1.90	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	1.70 + 2.30 + 2.30 + 2.30	8.60	2200	10.1 - 9.3	3.91
	1.8 + 2.5 + 2.5 + 3.5	1.25 + 1.75 + 1.75 + 2.35	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	1.50 + 2.10 + 2.10 + 2.90	8.60	2180	10.0 - 9.2	3.94
	2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5	1.77 + 1.77 + 1.77 + 1.77	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	2.15 + 2.15 + 2.15 + 2.15	8.60	2180	10.0 - 9.2	3.94
	2.5 + 2.5 + 2.5 + 3.5	1.60 + 1.60 + 1.60 + 2.30	7.10	2140	9.8 - 9.0	3.32	1.95 + 1.95 + 1.95 + 2.75	8.60	2180	10.0 - 9.2	3.94

###### <COMENTARIOS>

- \* UNA UNIDAD INDICADA ES SÓLO POR SU PARTE OPERACIÓN DE UNIDAD CUANDO DOS O TRES O CUATRO UNIDADES DE INTERIOR ESTÁN RELACIONADAS.
- \* DOS UNIDADES INDICADAS SON SÓLO PARA DOS OPERACIÓN DE UNIDADES CUANDO DOS OPERACIÓN DE UNIDADES CUANDO DOS O TRES O CUATRO LAS UNIDADES DE INTERIOR ESTÁN RELACIONADAS.
- \* TRES UNIDADES INDICADAS SON SÓLO PARA TRES OPERACIÓN DE UNIDADES CUANDO TRES O CUATRO UNIDADES DE INTERIOR ESTÁN RELACIONADAS.